

**INSTYTUT ENERGETYKI  
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY w Białymstoku**


15-879 Białystok ul. Św.Rocha 16

Sekretariat tel/fax 742 85 91 Centrala 742 29 27 Dz. Handlowy tel/fax 742 45 60  
www.iezd.pl e-mail: iezd@iezd.pl



**ZASTOSOWANIE:**

Uziemiacze przeznaczone są do uziemiania szyn prądowych, przewodów energetycznych lub innych elementów wyposażonych w trzpień kulowe o średnicy kuli  $\varnothing 25$  mm.

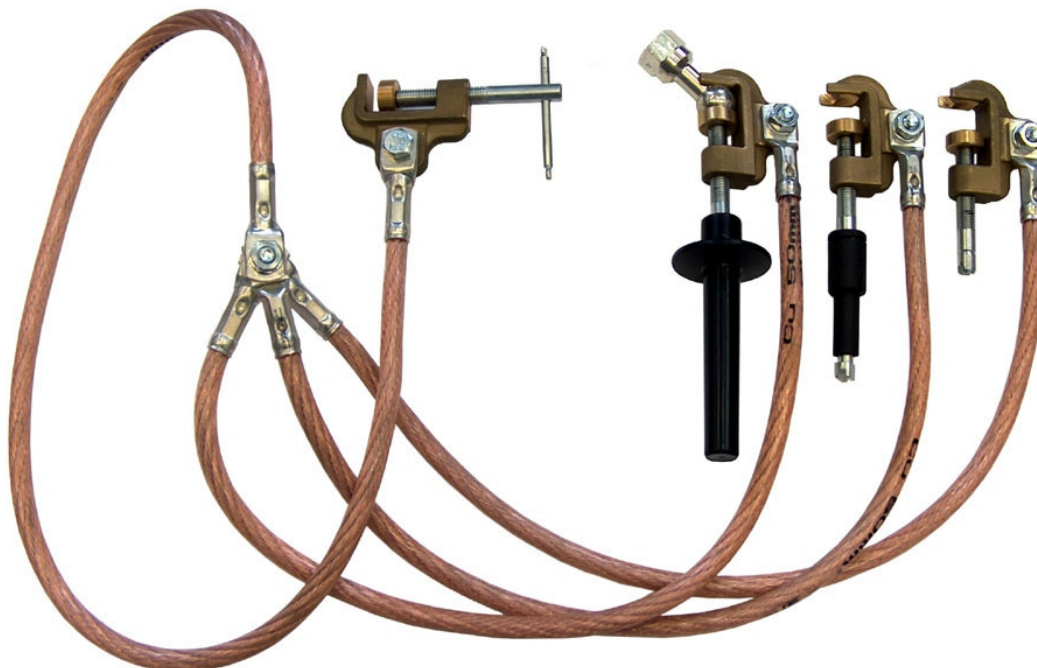

30,5 kA	$\varnothing 25$	U3-TK25-3/1-30,5-120	017 360
25 kA	$\varnothing 25$	U3-TK25-3/1-25-95	017 350
18,5 kA	$\varnothing 25$	U3-TK25-3/1-18,5-70	017 340
13 kA	$\varnothing 25$	U3-TK25-1/0,7-13-50	017 320

<b>Uziemiacz przenośny na trzpień kulowe</b>	$I_{r1}$	trzpień	typ uziemiacza	Nr kat.
--	----------	---------	----------------	---------



typ FD

FD	<b>FD25/12</b>	$\varnothing 25$	M12	30,5 kA	<b>017 302</b>
----	----------------	------------------	-----	---------	----------------

<b>Trzpień kulowy</b>	typ	odmiana	śr. kuli	śruba	$I_{r1}$	Nr kat.
-----------------------	-----	---------	----------	-------	----------	---------